


RZUT KOTŁOWNI

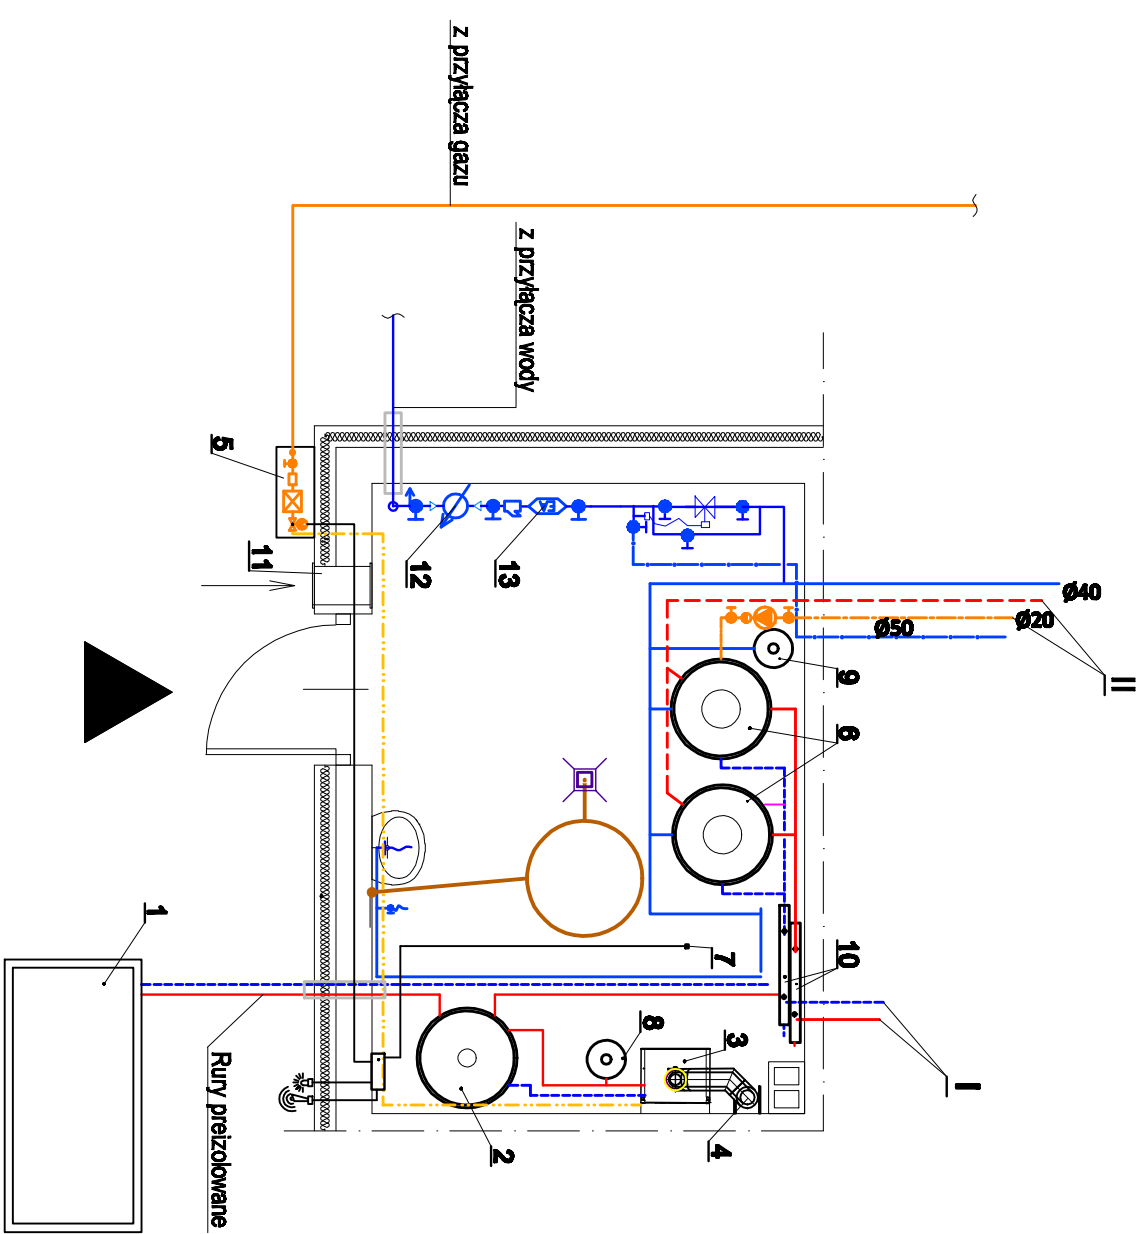

Oznaczenia:

- zasilanie C.O.
- powrót C.O.
- woda zimna
- woda ciepła
- cyrkulacja
- instalacja gazu
- wewnętrzne przyłącze gazu

- zawór kulowy
- zawór spustowy
- zawór zwrotny
- filtr siatkowy
- termometr tarczowy
- manometr tarczowy
- zawór bezpieczeństwa
- odpowietznik automatyczny
- zawór antyskażeniowy

- I - Obieg c.o. przedszkole
- II - Woda zimna, ciepła i cyrkulacja

P.M. PROJEKT - Biuro Projektowe Paweł Mieszczaneczuk				
49 - 305 Brzeg, ul. Janeczarskiego 10/11, tel: 693 296 102				
	IMIĘ I NAZWISKO	INSTRUMENT	WYKONANIE	DATA
PROJEKTANT	mgr inż. A. Komanińska	DOŚWIADZENIE	sanitarna	II. 2018r.
OBJEKT	BUDYNEK PRZEDSZKOLA W SKARBIMIEZU-OSIEDLE	DRUKOWA	49	
INWESTOR	GMINA SKARBIMIEZ, UL. PANKOWA 12, 49-518 SKARBIMIEZ-OSIEDLE	BRANŻA	Sanitarna	
TEMAT	PROJEKT KOTŁOWNI HYBRYDOWEJ GAZOWEJ WRAZ Z PODAJĄ CIERZĄ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA W SKARBIMIEZU-OSIEDLE NA DZ. NR EMB. 49 Z ZEWNĘTRZNYCH CZĘŚCIĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU DO SKUTYNG GAZOWEJ	SKALA	1:100	
NAZWA RYSUNKU	RZUT KOTŁOWNI	NR RYS.	S-1	

WZGLĘDNY PRZEBIEG KOTŁOWNI I WYKONANIE KOTŁOWNI, KOTŁOWNIA WYKONANA W ZAKRESIE ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH I WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH